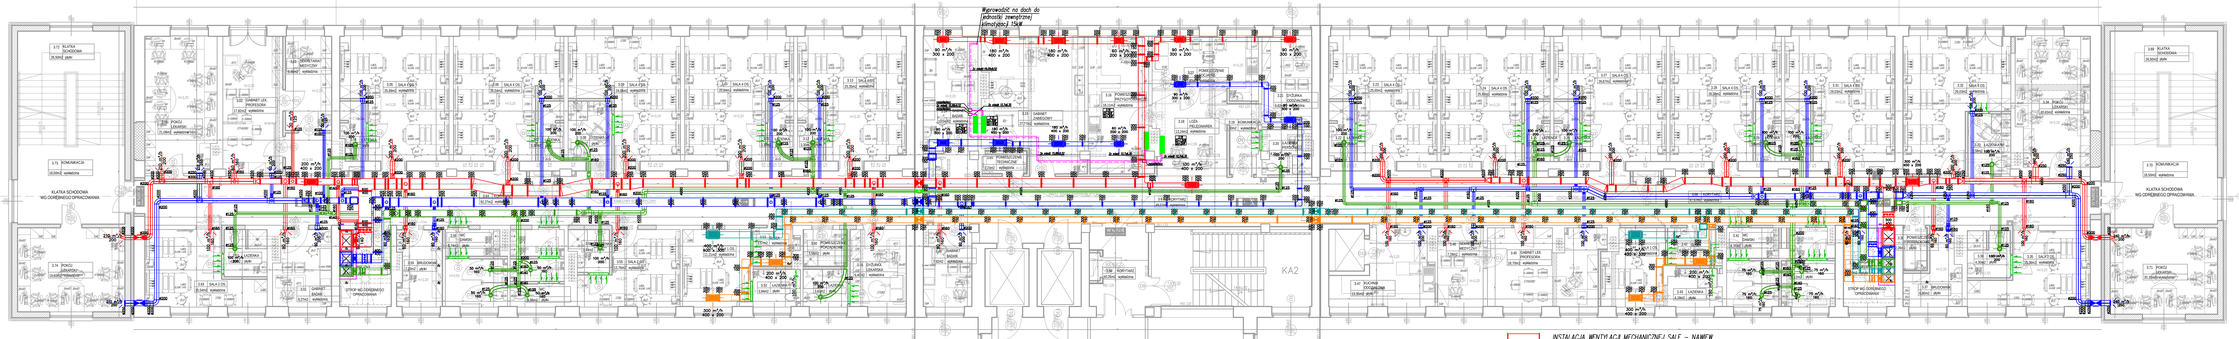

INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU–REWIZJA, RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
2. OKŁADKI RYSUNKÓW OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA OKIEN WEWNĘTRZNOŚWIETLNYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm.
4.WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W %
5.OKNA - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OSIOWYCH CZYLI OTWORU W MURZE.

POWOŁANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW Z ZALECANYMI PYTOŁ, KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJA MATERIAŁOWĄ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM,WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. UTAJAJĄCE PRZEDMIOTOWĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ M/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MURowane, WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ,KUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P/POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYSTAWIONE POMIĘDZY STROPAMI–ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMYWAĆ SIĘ PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (DOKOŃCE I MUSTECZNIE).
9. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ UDOWA PRZEGRÓD WYTYCZONE PRZEZ PROJEKTANTA.
10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAŁADAWCZYCH, CHARAKTERÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH RÓWNOCENNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE, I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED ZAKOŃCZENIEMDO REALIZACJA POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZETESTOWANEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPIS WYKONAWCY JAKOKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU, POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA, PRZED WYKONANIEM PRACY.

*** UWAGA ***
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIONY.
WOD. – KAN. OBUDOWAĆ PŁYTĄ G–K.
SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE INSTALACJI WG. DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

*** UWAGA ***
NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 WYKONAĆ JAKO SZKIELETOWE FERMACELL O STALOWEJ KONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM PUSTKI, TYP 1541.
POSZYCIE FERMACELL Z OBU STRON: 12,5+12,5 ORAZ 15+12,5.
WEŁNA MINERALNA 60/80

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE – NAWIEW
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE – WYWIEW
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE INT. TER. – NAWIEW
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE INT. TER. – WYWIEW
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE – WYWIEW
KLAPA PPOŻ PROSTOKĄTNA/OKRĄGŁA
PRZEPUSTNICA PROSTOKĄTNA/OKRĄGŁA
KRATKA NAWIEWNA
ANEMOSTAT WYCIĄGOWY
DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU
WENTYLATOR WYCIĄGOWY
KRATKA TRANSFEROWA
INSTALACJA FREONOWA – ZASILENIE
INSTALACJA FREONOWA – POWRÓT
KLIMATYZTOR ŚCIENNY
NAGRZEWNICE – ZASILENIE
NAGRZEWNICE – POWRÓT

RYSUNEK ORIENTACYJNY

KIERUNEK EWAKUACJI
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO WYBURZENIA
ŚCIANY PROJEKTOWANE

P. P. "ARCHITEKT STUDIO 67" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 54 TELIFAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@poczta.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA KLIMATU WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI UNIWERSYTETU CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONSTRUKCJI A I W BUDYNKU A – NADZORNY INSTYTUT SZPITALNY, REUMATOLOGII I REHABILITACJI" UL. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY RĘCKIEJ
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAKIADA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	"NARODOWY INSTYTUT SZPITALNY, REUMATOLOGII I REHABILITACJI" IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY RĘCKIEJ UL. SPARTAKIADA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	SANITARNA
	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:	SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Krzysztof Żebrykowicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr.nr 405/92	mgr inż. Jacek Wygo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr.nr 414/92

KOLIZJONALNOŚĆ DO SANITARNYCH	KOLIZJONALNOŚĆ DO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

SKALA RYSUNKU:	RODZAJ RYSUNKU: RZUT Z RZUTEM I PRZEKROJEM ARCHITEKTONICZNYM	DATA: 09.2016	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: WM3

DOKŁADNE PO WIZJACH MIEJSC, ROZMIARY Z SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH. ROZMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU. ZGŁOSIĆ ZAUWAŻONE NIEZGODNOŚCI. ROZMIARY OPISANE W PROJEKCIE, ZGODNIE Z NORMĄ PN-B-01033 – KWIECIEŃ