L E G E N D A:	
SYMBOL:	OPIS:
(drabinka – niebieska)	– DRABINKA KABLOWA
(drabinka – czerwona)	– DRABINKA KABLOWA W SYSTEMIE P.POŻ. (E90)
(korytko – niebieskie)	– KORYTKO KABLOWE DLA OBWODÓW SILNOPRĄDOWYCH (IE)
(korytko – zielone)	– KORYTKO KABLOWE DLA OBWODÓW NISKOPRĄDOWYCH (IT)
(korytko – czerwone)	– KORYTKO KABLOWE W SYSTEMIE P.POŻ. (E90)

IDENTYFIKACJA TRASY KABLOWEJ:

RODZAJ TRASY KABLOWEJ: KORYTO – DRABINA –

ROZMIAR TRASY

KORYTO	300
IE	_,__m
	_,__m

WYSOKOŚĆ OD SPODU STROPU ŻELBETOWEGO DO SPODU TRASY

WYSOKOŚĆ OD POZIOMU ±0,00 DO SPODU TRASY

TYP TRASY KABLOWEJ: INSTAL. ELEKTRYCZNE – IE – INSTAL. TELETECHNICZNE – IT – INSTAL. POŻAROWE – IE–E90 –

DLA UŁATWIENIA PROWADZENIA OKABLOWANIA NAD STROPEM PODWIESZANYM W CZĘŚCI KORYTARZOWEJ, PROJEKTUJE SIĘ UŁOŻYĆ CIĄGI KORYTEK/DRABINEK KABLOWYCH, Z KTÓRYCH DOKONA SIĘ ZEJŚĆ PRZEWODÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PODROZDZIELNI, OPRAW I URZĄDZEŃ. ZEJŚCIA Z KORYTEK DO POSZCZEGÓLNYCH ODBIORÓW PROJEKTUJE SIĘ WYKONAĆ PODTYNKOWO BEZPOŚREDNIO LUB W RURKACH GIĘTKICH TYPU „PESZLA" – OKABLOWANIE STRUKTURALNE SIECI KOMPUTEROWEJ ORAZ OBWODY SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO A TAKŻE INNE NISKOPRĄDOWE O NAPIĘCIU ROBOCZYM PONIŻEJ 230V.

UWAGA: JEŚLI W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI ZAJDZIE POTRZEBA DOŁOŻENIA LUB ZMODYFIKOWANIA TRAS KORYTEK KABLOWYCH NALEŻY PRACE SKOORDYNOWAĆ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI, TAKA BY NIE ZACHODZIŁA KOLIZJA NP. Z TRASAMI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH. GŁÓWNE TRASY KABLOWE WYKONAĆ KORYTAMI KABLOWYMI I DRABINKAMI OCYNKOWANYMI MOCOWANYMI ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ELEMENTÓW DO KONSTRUKCJI OBIEKTU.

WYKONAĆ ODRĘBNE TRASY DLA INSTALACJI SILNO I NISKOPRĄDOWYCH ORAZ ODRĘBNE TRASY DLA ZASILANIA ODBIORÓW POŻAROWYCH – TRASY KABLOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90.

WSZYSTKIE OTWORY SŁUŻĄCE DO WPROWADZANIA KABLI I PRZEWODÓW POMIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI USZCZELNIĆ DO WYMAGANEJ CIĄGŁOŚCI OGNIOWEJ PRZEJŚĆ MASAMI LUB PRZEPUSTAMI OGNIOWYMI – ZABEZPIECZENIA POTWIERDZIĆ CERTYFIKATAMI PRZEJŚĆ.

WSZELKIE UCHWYTY KABLOWE, PRZY POMOCY KTÓRYCH MOCOWANE BĘDĄ KABLE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. TRASY, PO KTÓRYCH PROWADZONE ZOSTANĄ KABLE OGNIOWE OD KORYT KABLOWYCH DO MIEJSC ZASILANIA WYKONAWCA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POWINIEN WYZNACZYĆ NA BUDOWIE I PRZED ICH MONTAŻEM UZYSKAĆ APROBATĘ INSPEKTORA NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, WRAZ Z KTÓRYMI OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ.

RYSUNEK ORIENTACYJNY

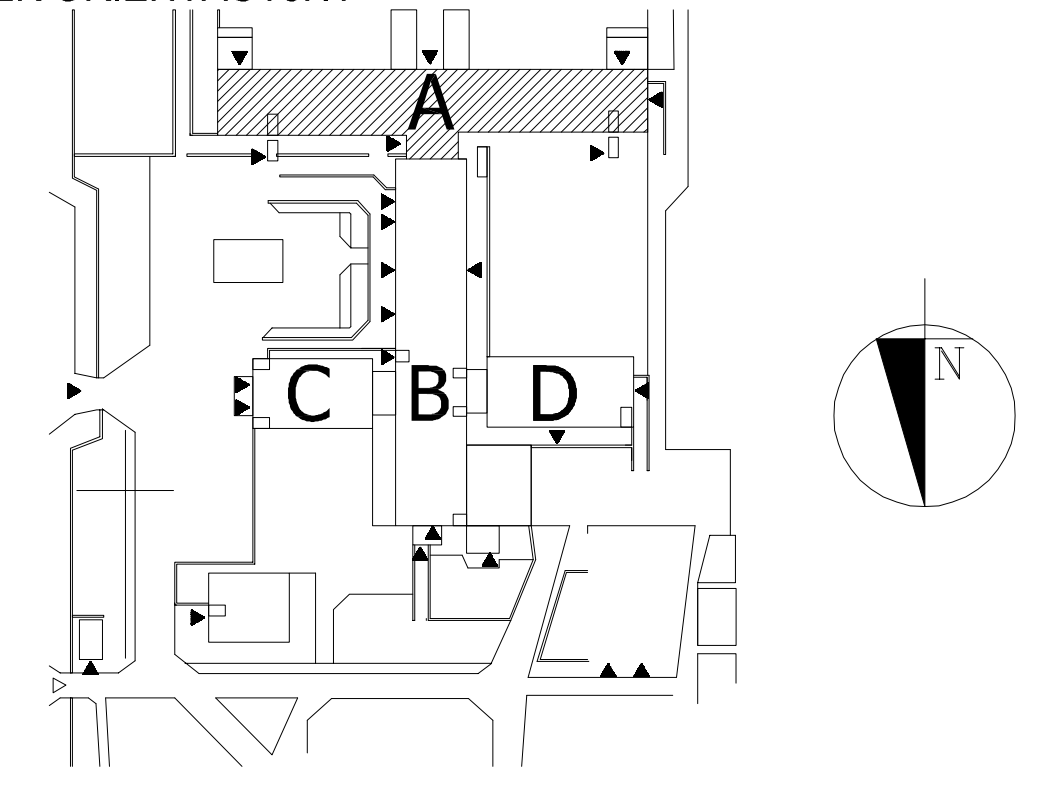

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKILINIKI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONDYGNACJI +3 W BLOKU A – NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER"
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Szecówka
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj tel. +48 606 135 803
NAZWA RYSUNKU:	RZUT III PIĘTRA - TRASY KABLOWE
DATA:	09.2016
SKALA:	1:100
NUMER RYSUNKU:	E11
NUMER STRONY:	31

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012