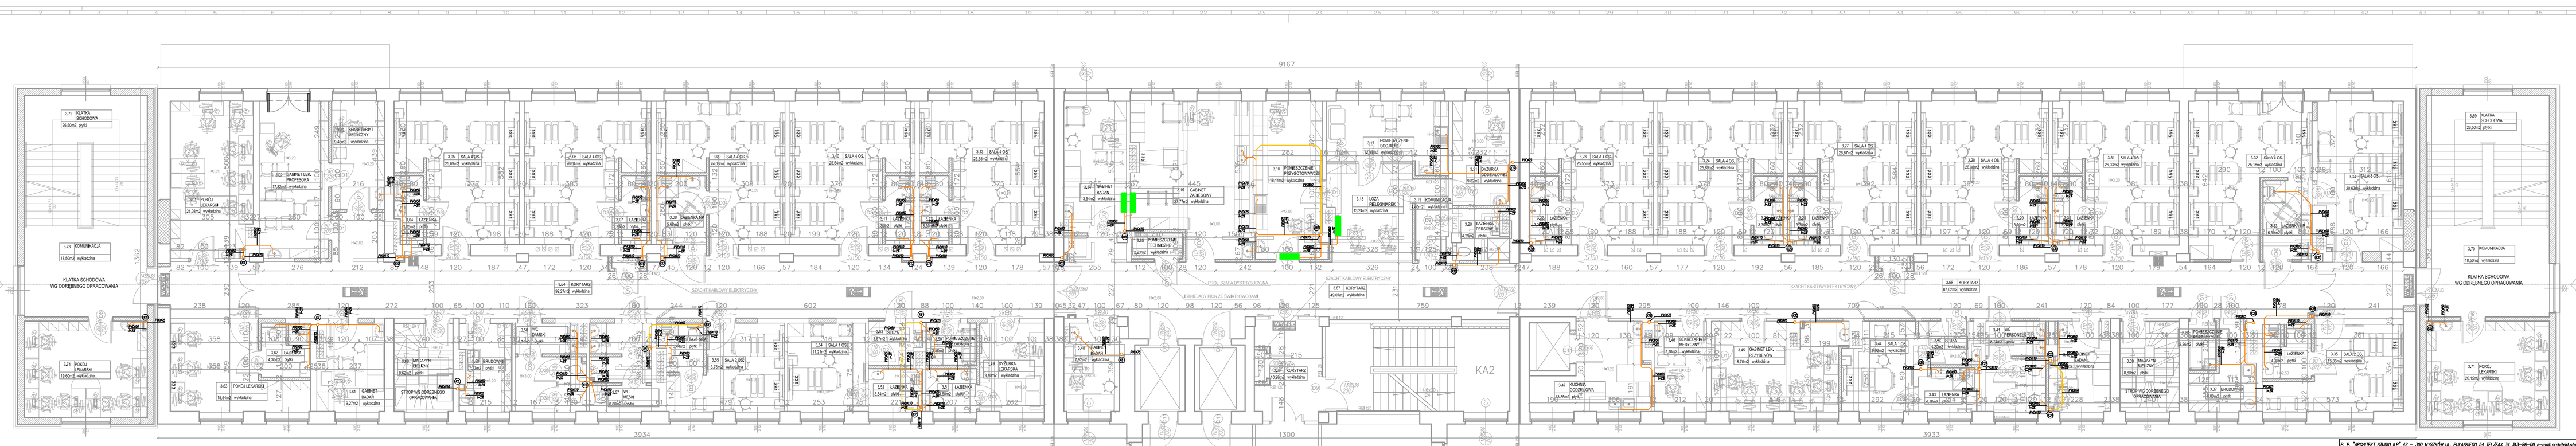

INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJA RYSUNKU–REWIZJA, RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
2. DRZWI–NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĘTRZLOKALNYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm
4.WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W %
5.OKNA– NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORU W MURZE

POWOŁANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW I Z ZALECENIAMI P.POŻ, KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM,WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. ODBIÓR PRZEDMIOWOWY WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ M/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ,RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIELONE WYPROWADZIĆ POMIĘDZY STROPAMI–ŚCIANY DZIELONE POWINNY URZYMYWAĆ SIĘ PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE).
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD.–KAN., WENT. GRAWITACYJNEJ I/P NALEŻY USZCZELNIĆ.

PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZEDMIOTOWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ, ODBUDA PRZEGRÓD WYTYCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA.
10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW.STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE , POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEMDO REALIZACJA POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
14. WYKONAWCA BERZIE NA SEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZESTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPINI WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU, POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST PONFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

*** UWAGA ***
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIONY WOD. – KAN. OBUDOWAĆ PŁYTĄ G–K. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE INSTALACJI WG. DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

*** UWAGA ***
NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 WYKONAĆ JAKO SZKIELETOWE FERMACELL O STALOWEJ KONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM PUSTKI. TYP 1541.
POSZYCIE FERMACELL Z OBU STRON: 12,5+12,5 ORAZ 15+12,5
WEŁNA MINERALNA 60/60

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODWIESZONA W ZSNIĘ/PODŁODZE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONANA W BRUZDACH ŚCIAN
PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA W BRUZDACH ŚCIAN I ZAMURowana POD STROPEM
PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ KLIMATYZOWANY ŻELBET

UWAGA!
PIONY ISTNIEJĄCE (K2–K6, K8, K9, K15–K17, K19–K23, K25, K28–K31) PRZEBIEGAJĄCE ZGODNIE Z PODANYMI ŚREDNICAMI, LECZ NIE MIESZCZĄCE SIĘ ISTNIEJĄCE. PIONY NOWO PROJEKTOWANE (K1, K5, K7, K10–K14, K18, K24, K26, K27) ZABUDOWAĆ I WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI NA PODOMACH PONIŻEJ ORAZ WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ RURĄ WYWIEWNĄ O ŚREDNICY WIĘKSZEJ O JEDEN WYMIAR OD ŚREDNICY PIONU LUB WENTYLOWAĆ. OBUDOWĘ ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

RYSUNEK ORIENTACYJNY

KIERUNEK EWAKUACJI
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO WYBURZENIA
ŚCIANY PROJEKTOWANE

P. P. "ARCHITEKT STUDIO II/P" 42 – 300 MYSZKÓW UL. POKOJOWEGO 34 TEL/FAX: 34 315-80-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONDYGNACJI +3 W BLOKU A – NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY BĘCKIEJ"
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI "IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY BĘCKIEJ UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
BRANŻA:	SANITARNA — PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA 04.2016

PROJEKTANT:	SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Krzysztof Jaskiewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr.nr 435/92	mgr inż. Jacek Wygs uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr.nr 414/92

RZECZOZNAWCA DS SANITARNYCH — RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

NAZWA RYSUNKU:	RZUT 0 PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	DATA: 09.2016	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: K1

ZASTRZEGA SIĘ WŁASNOŚĆ PRAWNĄ, KOPIOWANIE Z RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORSKIEJ NIEDOZWOLONE. KOPIOWANIE LUB DOSTĘPNIENIE RYSUNKU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW NATYCHMIAST POWODUJE OPRACOWANIE W PODSTAWIE ZBOWU-2012 – AUTOCAD